


Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych WODKAN Świątki Sp. Z O.O.

11-008 Świątki 68 B.

Tel. 89 616 98 83 w104, 885 120 412, 508 834 699 st.miszczak@pukwodkanswiatki.pl

NIP 739-387-74-87, REGON 362216320 Kapitał zakładowy 453900,00zł.
WBS 03 8857 1025 3002 0200 0345 0001 KRS 0000570608

Świątki dn.08-11-2016

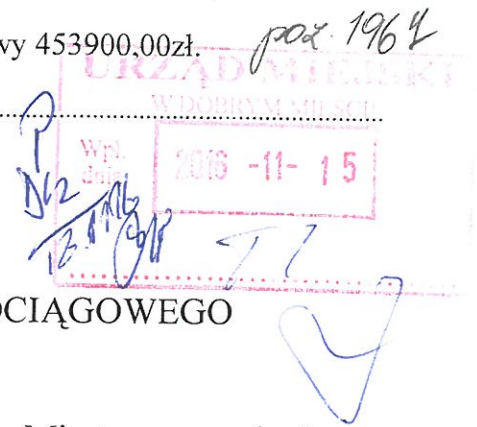

WARUNKI TECHNICZNE SIECI WODOCIĄGOWEJ, PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO

Dla..Gmina Dobre Miasto, ul. Warszawska 14, 11-040 Dobre Miasto, na przebudowę kolidującego odcinka sieci wodociągowej oraz przyłącza wodociągowego do rozbudowywanego budynku Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Głotowie, Głotowo 17, gm. Dobre Miasto, Dz. 159, obręb Głotowo.

Sieć wodociągowa: Istniejącą sieć wodociągową przenieść poza kolidujący obszar rozbudowywanego budynku zachowując przepisowe odległości od urządzeń i budynków. Z uwagi na brak informacji o stosowanym materiale rurociągu oraz jego średnicy(od strony dz. nr 158- przypuszczalna średnica 100mm, od strony dz. 161 – 80mm) należy dokonać „odkrywk”w celu weryfikacji tych danych i zastosować odpowiednie kształtki i połączenia. Obejście usytuować w sposób najbardziej dogodny dla przyszłej zabudowy i zagospodarowania terenu. Rurociąg układać poniżej głębokości przemarzania, oznakować taśmą, nie dokonywać trwałych nasadzeń ani zabudowy. Włączenia do sieci dokonać przy udziale przedstawiciela operatora sieci(po uzgodnieniu terminu) przez zastosowanie odpowiednich połączeń zwracając uwagę na zabezpieczenie przed ewentualnym rozszczelnieniem . (wysunięciem się połączenia)

Przyłącze wodociągowe: Przyłącze usytuować w dogodnym miejscu niekolidującym z przyszłą zabudową i pozwalającą na swobodny dostęp do miejsca usytuowania wodomierza. Włączenia dokonać do przebudowanego odcinka sieci poprzez trójnik lub nawiertkę w miejscu dogodnym. Zamontować zasuwkę ze skrzynką, oznaczoną tabliczką. Średnica przyłącza zależna od warunków ppoż. jakie są wymagane w podłączanym obiekcie. Dopuszcza się stosowanie obejścia ppoż. Przewód układać poniżej głębokości przemarzania , oznaczyć taśmą, wejście do budynku zabezpieczyć rurą osłonową.

Inne uwagi: Miejsce montażu wodomierza (Średnica zależna od maksymalnego poboru wody) przygotowuje inwestor, montażu wodomierza(wyłączając sprzężony)dokonuje na własny koszt operator sieci. Wodomierz powinien być zabezpieczony przed przemarzaniem ,zaborem i ingerencją osób trzecich.

Montowane materiały muszą posiadać atest dopuszczający do stosowania do wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, wykonane obejście oraz przyłącze powinno być wydezynfekowane i odpowiednio wypłukane.

Inwestor

.....

Wydający warunki

PREZES ZARZĄDU

mgr Stanisław Wójcik

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH
WODKAN ŚWIĄTKI Sp. z o.o.
11-008 Świątki 68B
NIP 739-387-74-87, REG. 362216320