

konstrukcja wspiera pod
centralami wentylacyjnymi
wg projektu konstrukcji


Centrala nawiewno-wyciągowa
VS-120-R-PHSS
prod.VTIS CLIMA
Vn=10100m3/h
Vw=10100m3/h
Ne=4kW

Centrala nawiewna
VS-55-R-M/HCS
prod.VTIS CLIMA
Vn=3500m3/h
Ne=1,5kW

Agregrat chłodniczy
APS 020V Ne=7,9kW

Wentylator dachowy
DRV-MINIVENT1
Vw=250m3/hNe 0,046 kW

PAPA BITUMICZNA

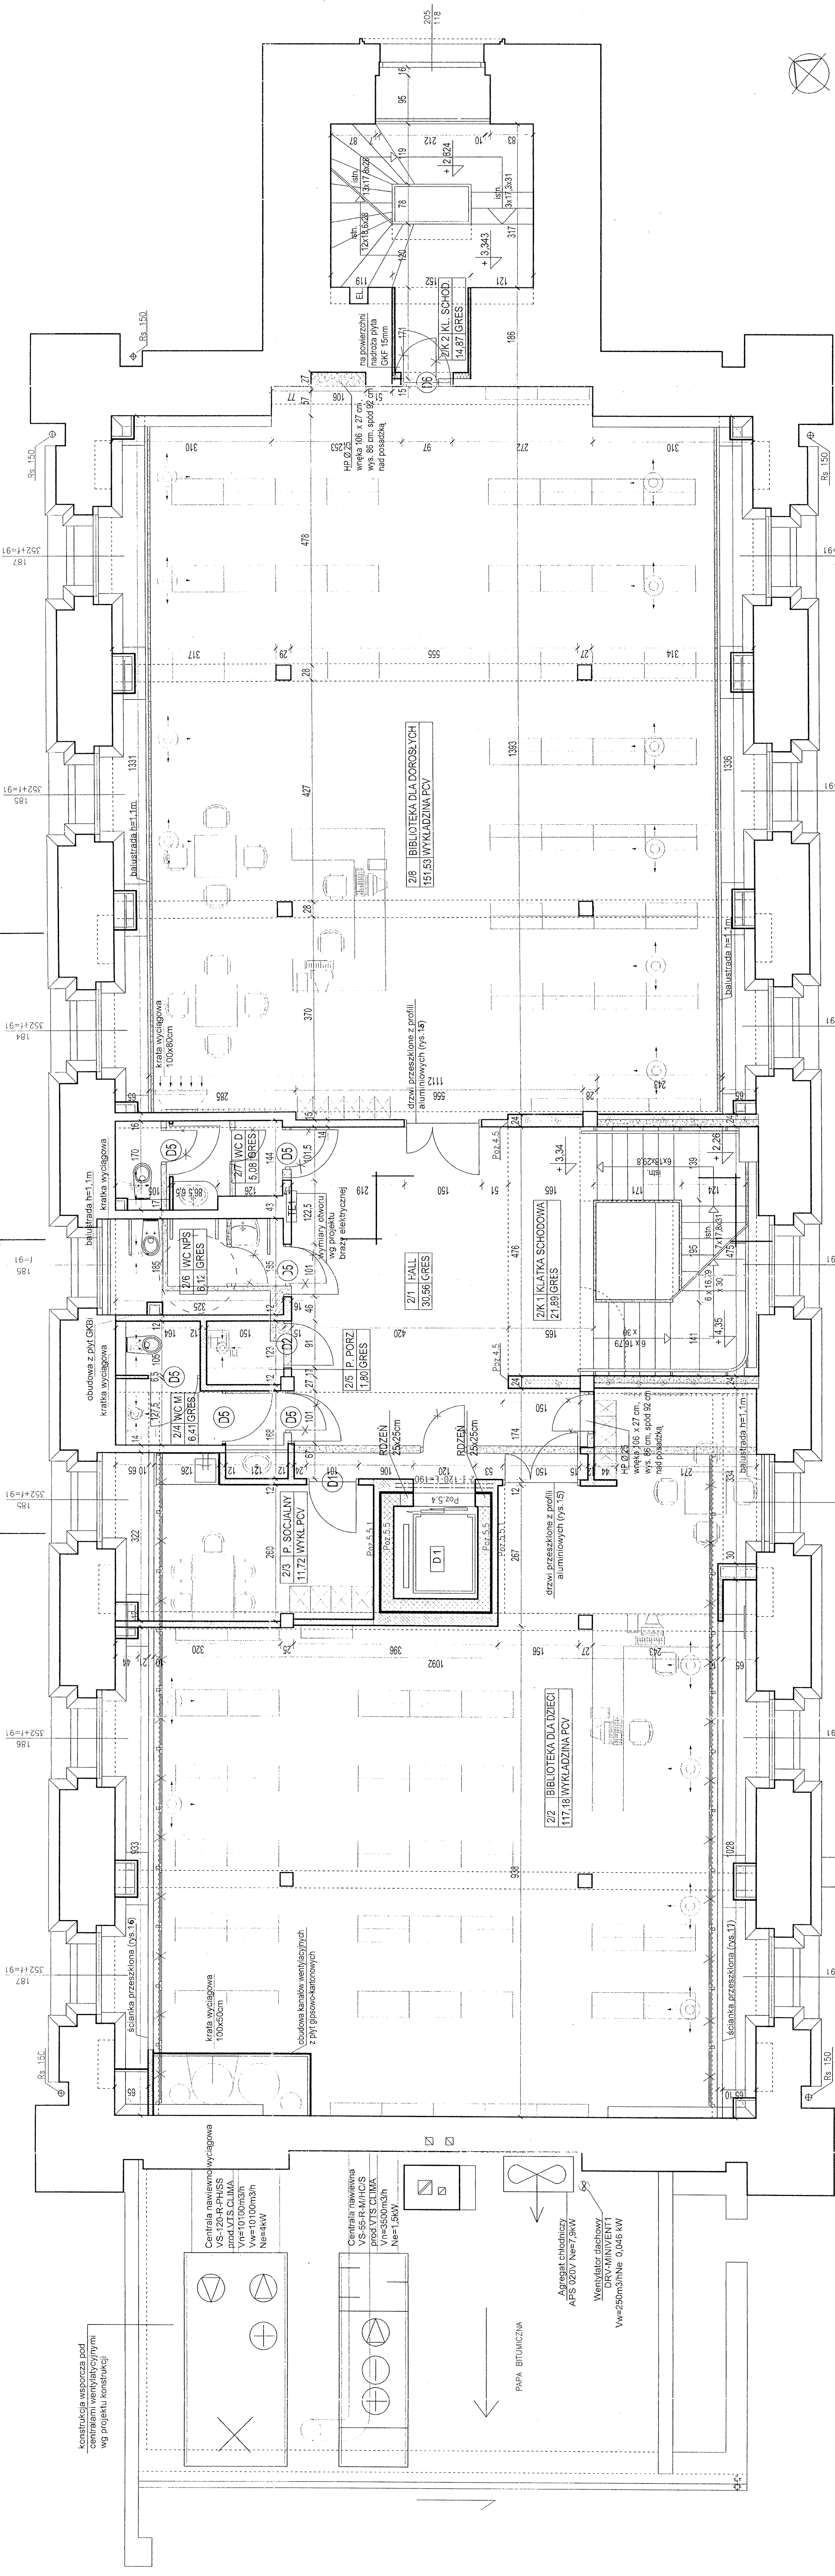

- ściany istn. do zachowania
- ściany istn. do wyburzenia
- ściany projektowane

„MIASTO PROJEKT - OLSZTYN” Sp. z o. o. 10 - 540 Olsztyn, ul. Dąbrowszczaków 21			
OBJEKT : BIBLIOTEKA PUBLICZNA Z ROZSZERZENIEM FUNKCJI DO LOKALNEGO CENTRUM KULTURY			
TEMAT : RZUT I PIĘTRA			
ADRES : Dobre Miasto, ul. Główna 1			
150	projektował	arch. A. M. Piotrowska	ARCH. 27/09/01
SPALKA	opracował	arch. Ewa Koniczna	BRANŻA
4/2006	NR ZLEC.	arch. A. E. Łaszkiewicz	2