


Złącze kablowe
przy budynku

4 x LgY 95mm²
w rurze ochronnej DVK 70 AR0T

P.poz

TEG

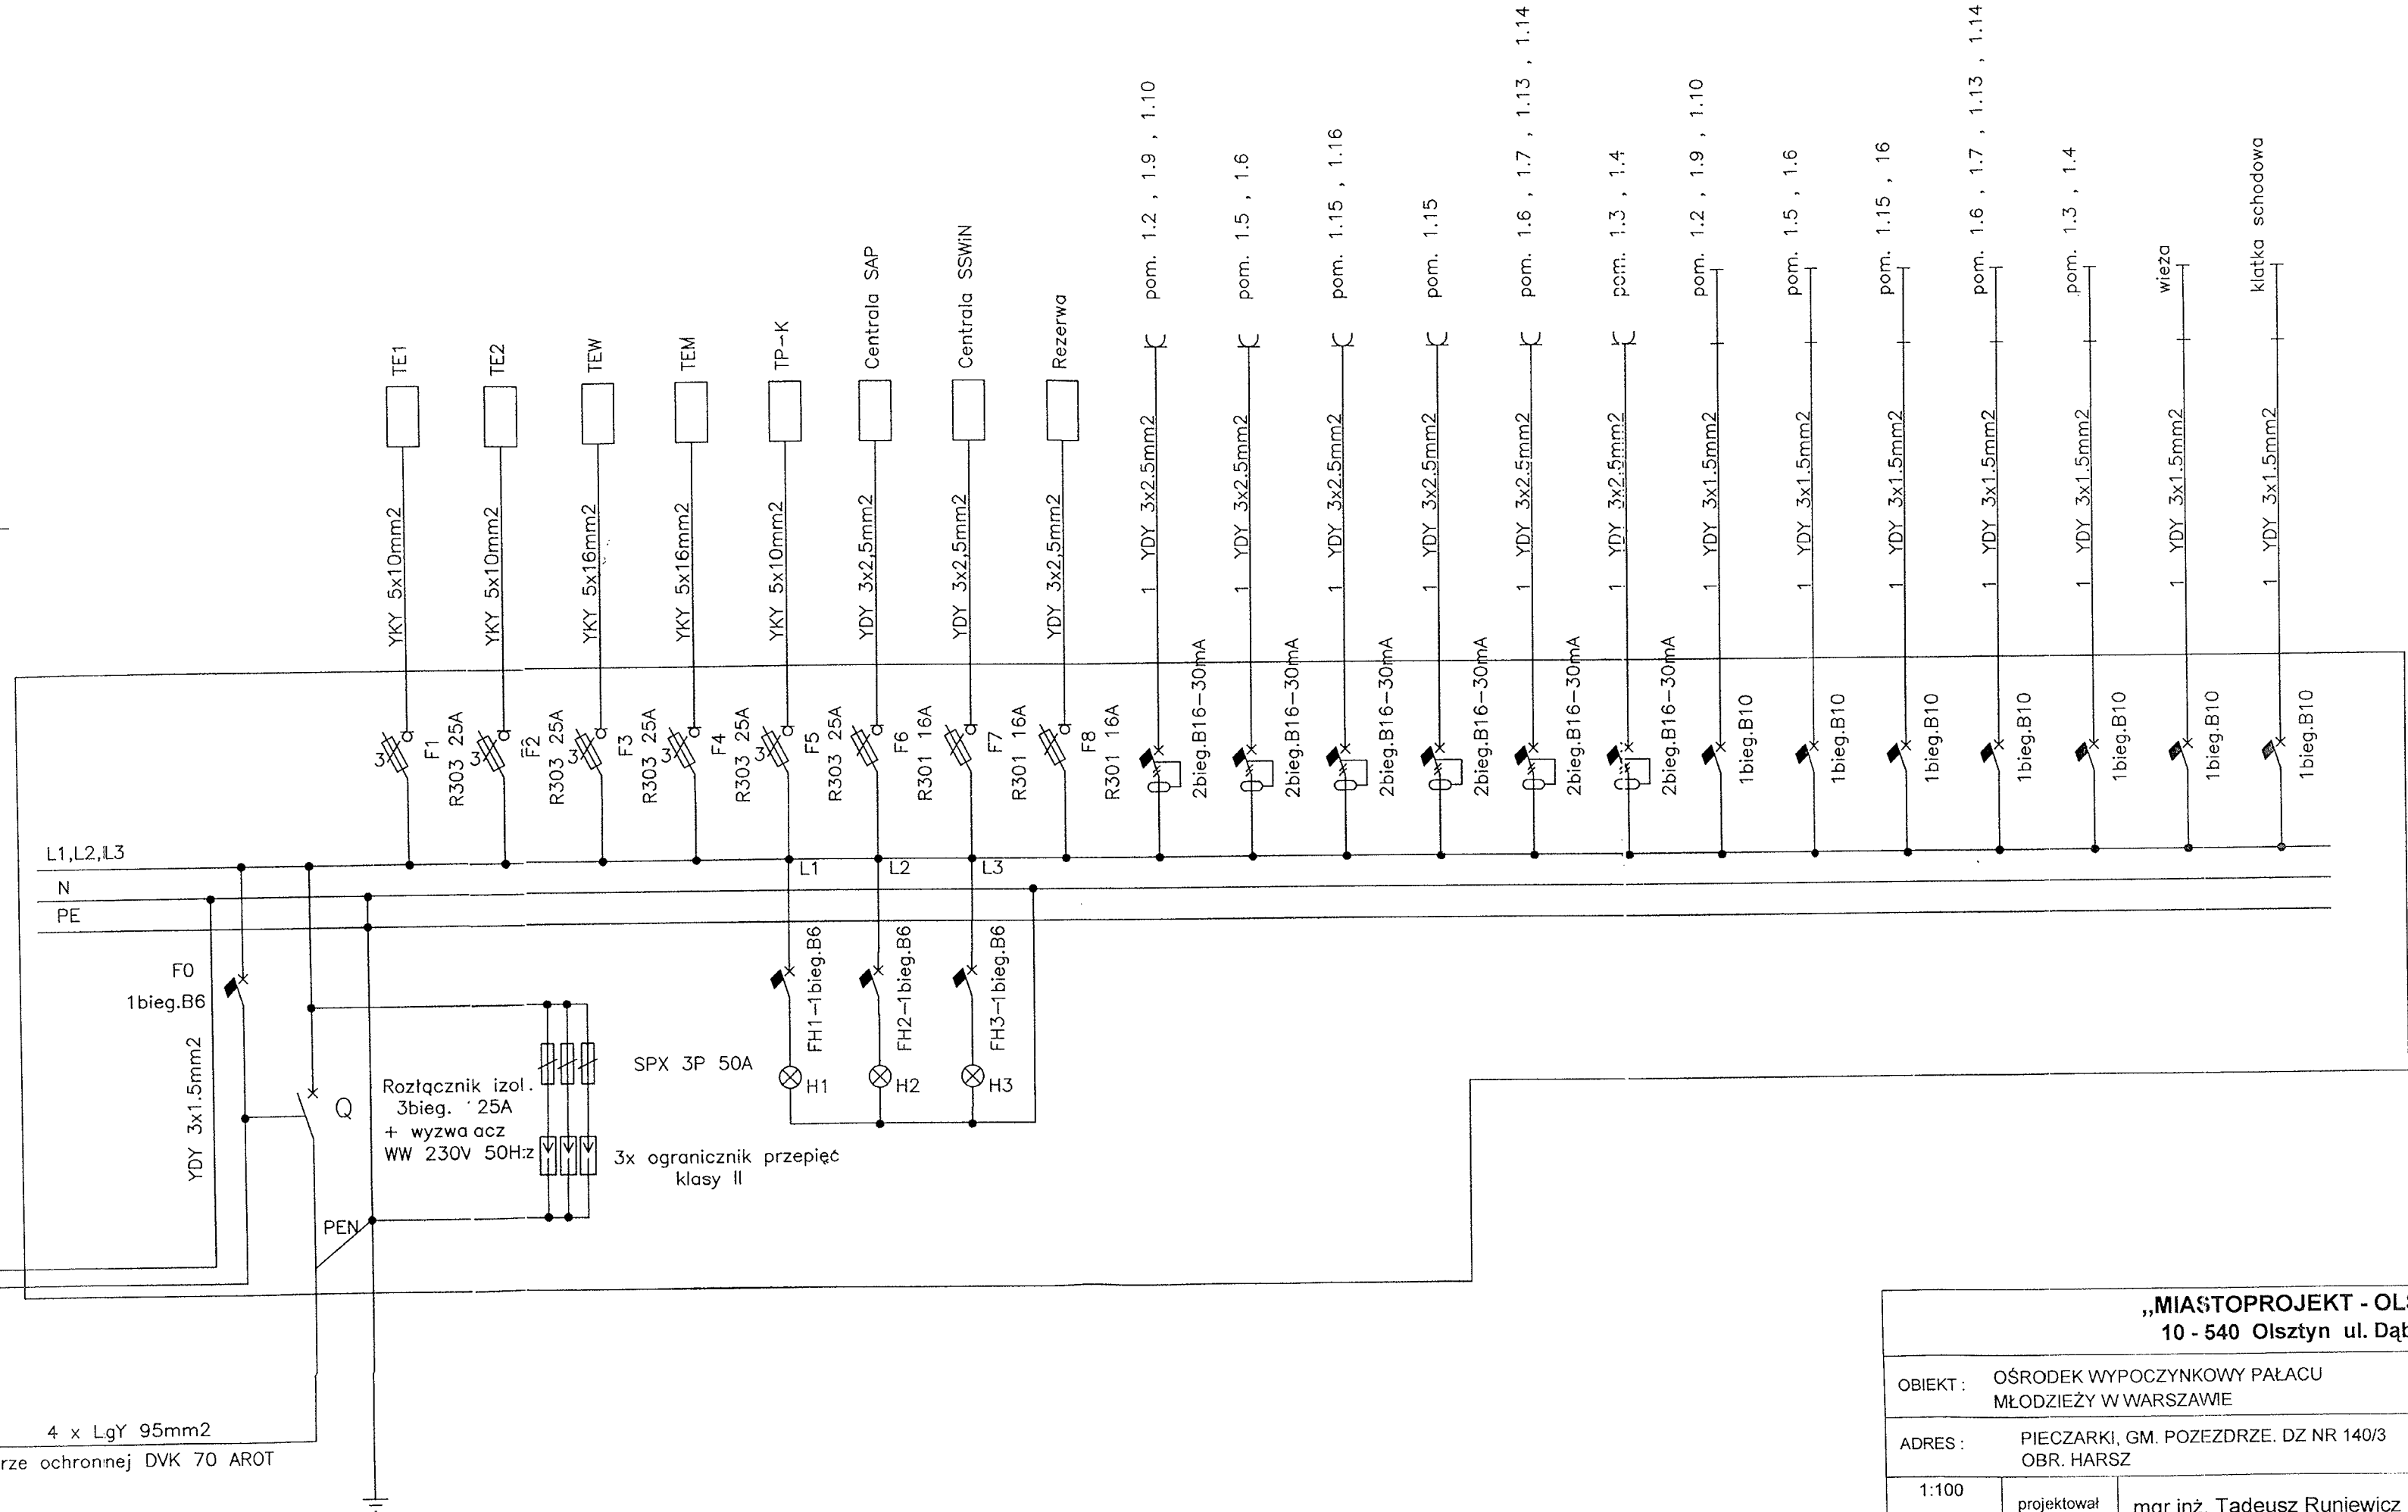

„MIASTOPROJEKT - OLSZTYN” Sp. z o.o. 10 - 540 Olsztyn ul. Dąbrowszczaków 21					
OBIEKT : OŚRODEK WYPOCZYNKOWY PAŁACU MŁODZIEŻY W WARSZAWIE			TEMAT : SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA - TEG		
ADRES : PIECZARKI, GM. POEZDRZE. DZ NR 140/3 OBR. HARSZ			74/SZ/76 16/SZ/77		ELEKTR. BRANŻA
1:100 SKALA	projektował	mgr inż. Tadeusz Runiewicz			1 NR RYS.
04.2006 DATA	opracował	Jarosław Szul			
	sprawił	mgr inż. Edmund Gieryszewski			